


TYP PŘÍVODU: VÝVODY:
PŘÍVOD (V):
OBSLUHA:
NÁTER:
DĚLENÍ:
RŮZMĚRY:
KRYTÍ:

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
IP43/IP20
S800xV1800xH250mm
-
-
PRAC. POUČENÝMI
SHORA
NAHORU

Parkovací dům
Skřepka

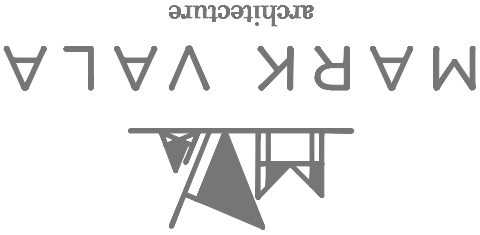

k.ú. Trnítá, parc. č. 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5

investor:
Brněnské komunikace a.s.
Reneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generálním ředitelem

část:
D1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
SO 01

zodpovědný projektant :
Ing. Pavel Horák

vypícal :
Ing. Jaroslav Petlach

stupeň dokumentace:
DPS

výkres:

ROZVADĚČ RMS


měřítko: datum: formát:

ČERVEN 2021

6x44

číslo výkresu:

D1.4.3-11

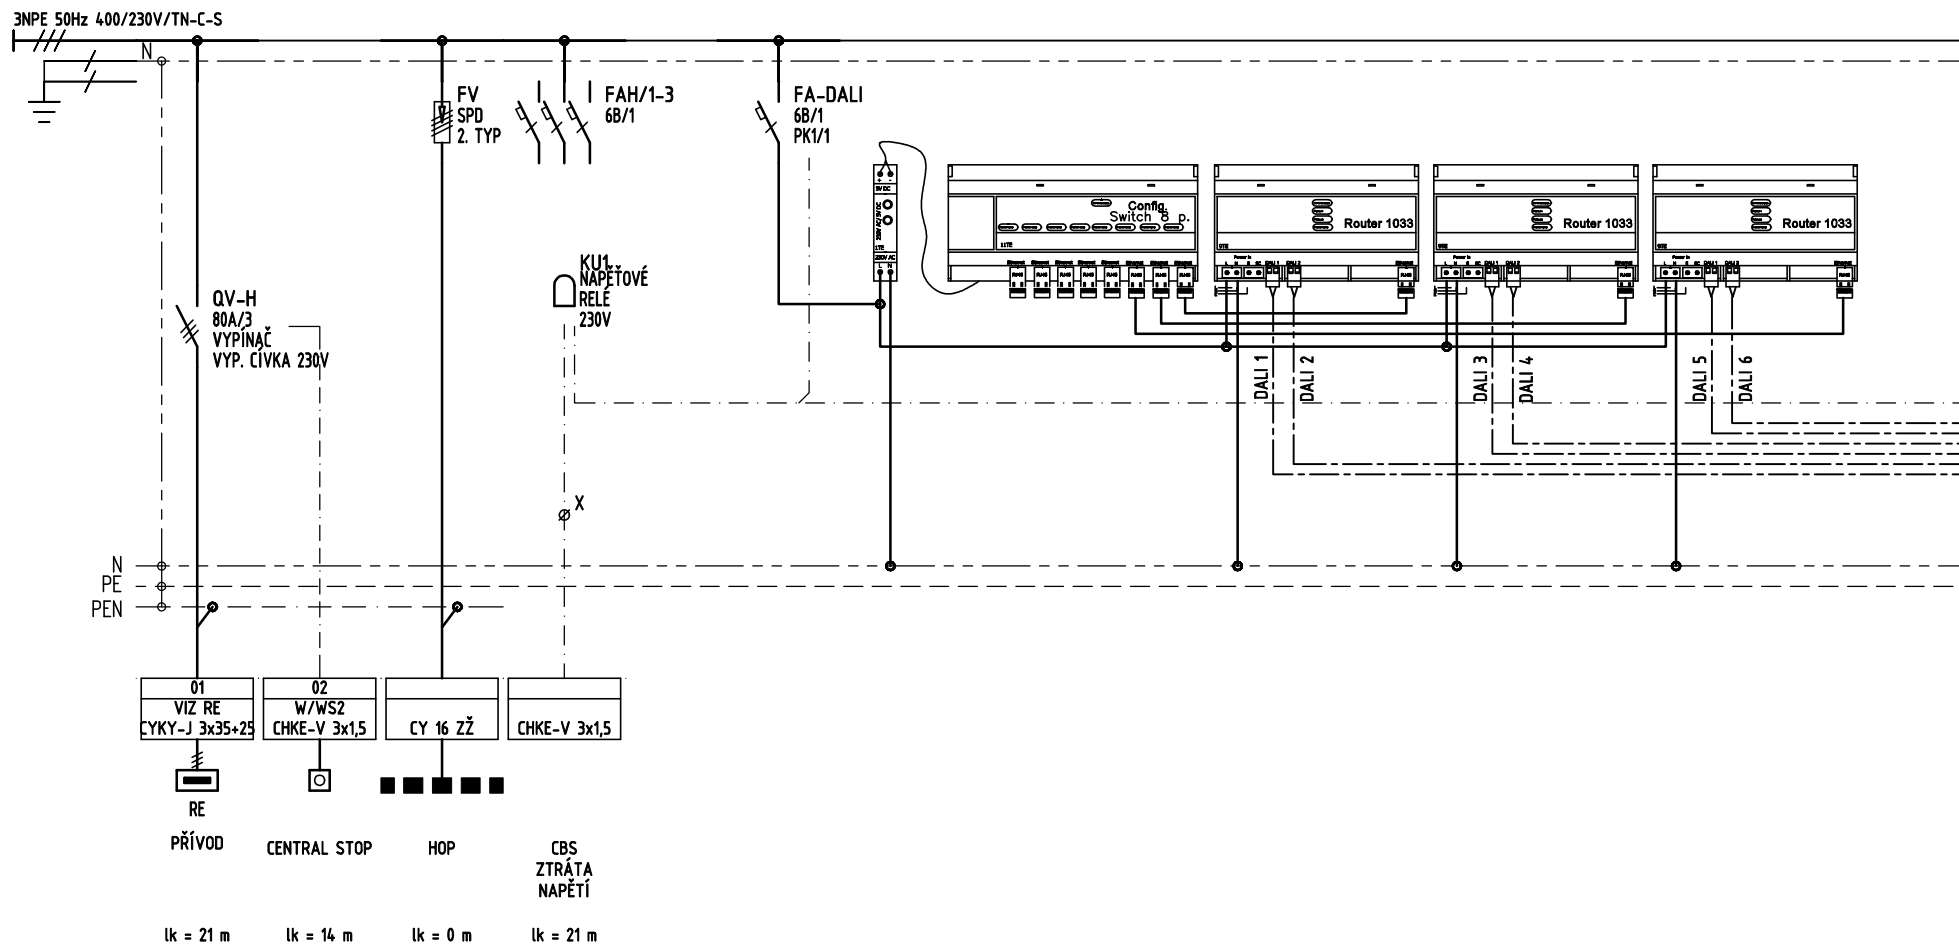

Vypracoval: X	AKCE: X
Kontroloval: X	
Datum : X	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RMS

A.Č.:	Z.Č.:	LIST Č.:
	v.Č.: D1.4.3-11	2/6

