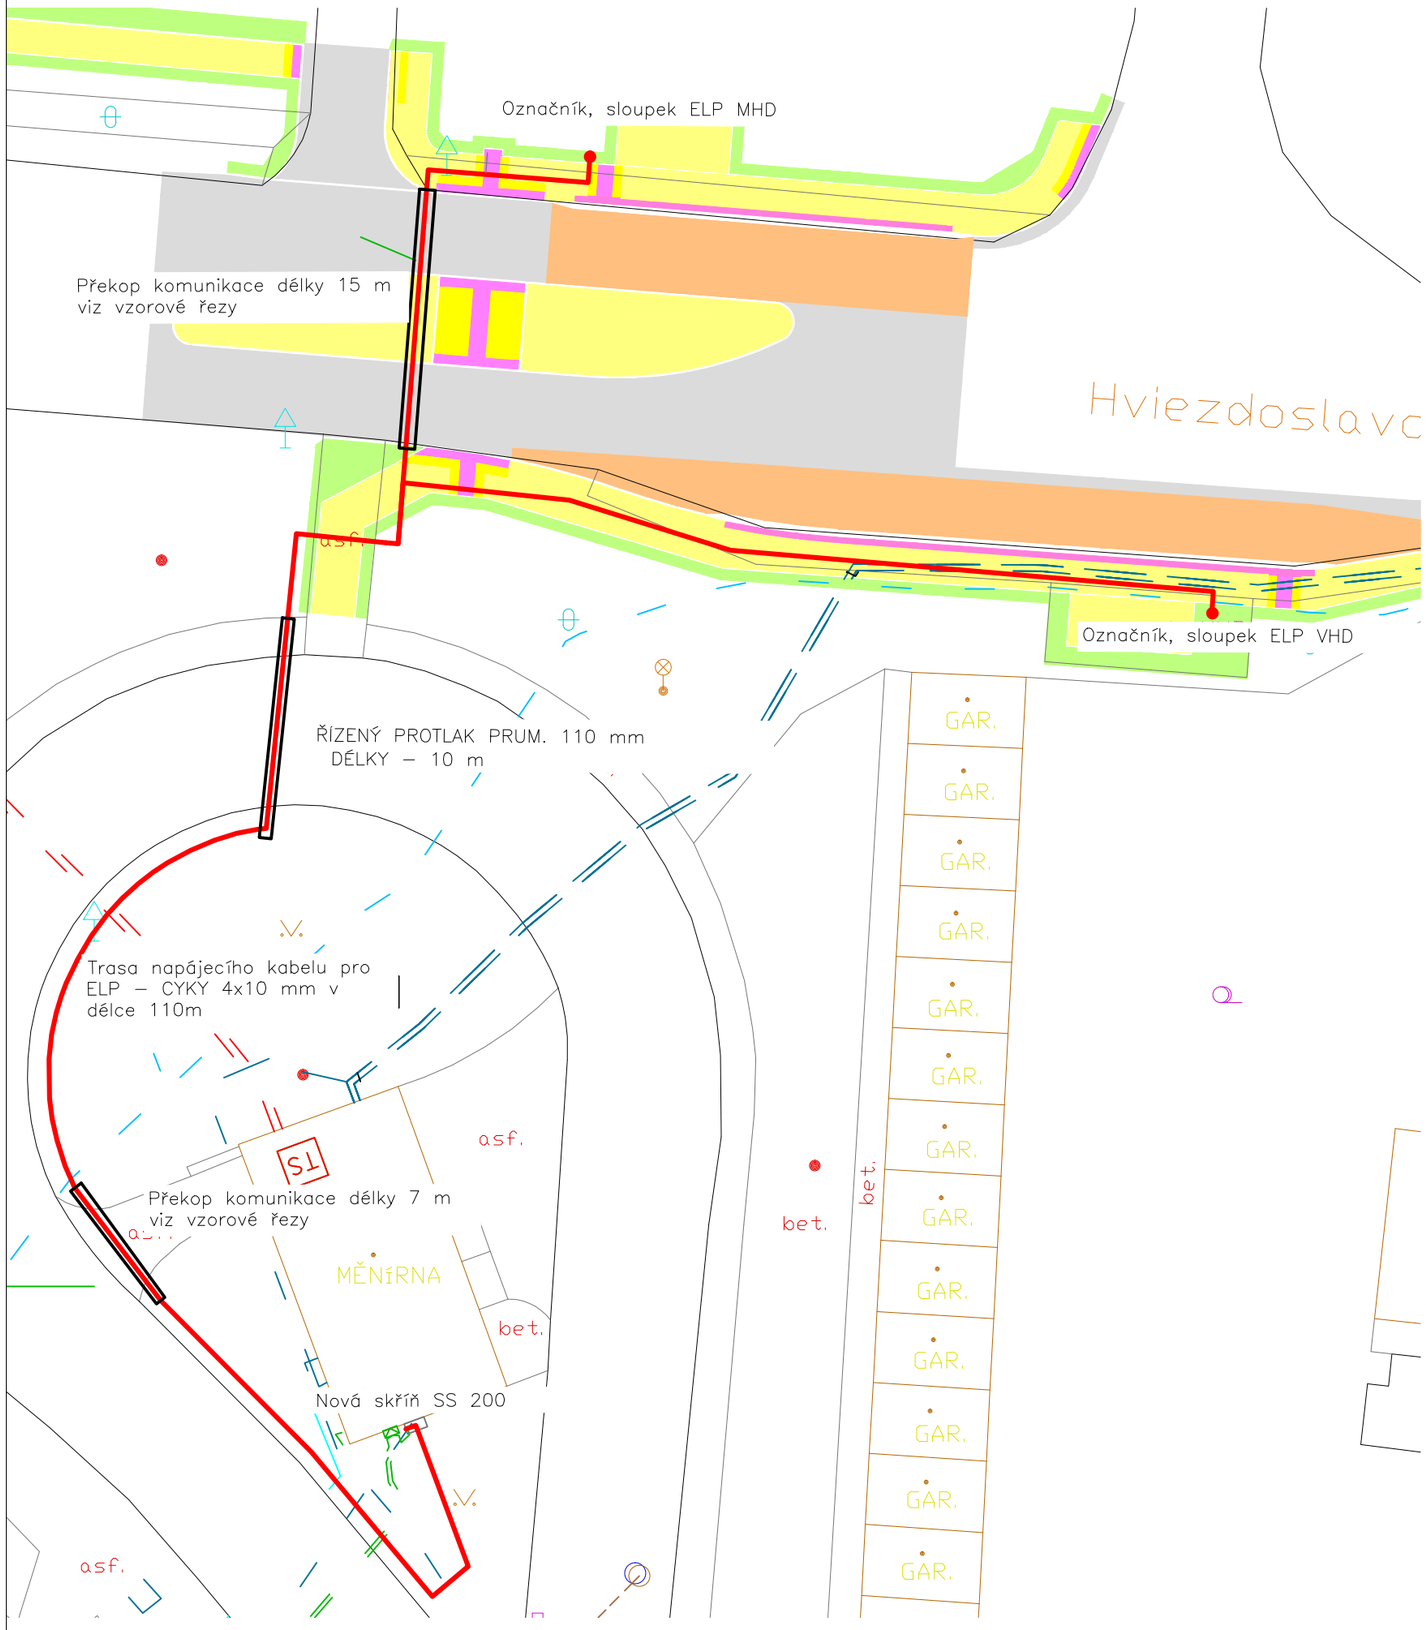

SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ:

NÁZEV BODU	Y	X
ELP MHD	592 361,37	1 162 806,39
ELP VHD	592 331,89	1 162 828,00
SS200NKP	592 370,17	1 162 866,40

POLOHOVÝ SYSTÉM BODŮ: S-JTSK

CELKOVÁ DÉLKA TRASY: 160 m

- NOVÉ VEDENÍ NN PRO ELP DPMB - NOVÝ KABEL CYKY-J 4x10MM + KOPOFLEX Ø63 mm + ZEMNÍCÍ KULATINA Ø 10mm
- STÁVAJÍCÍ TRASA KABELŮ VO
- KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD NTL
- TRASA KABELŮ NN
- TRASA KABELŮ VN
- TRASA KABELŮ VODAFONE
- TRASA KABELŮ CETIN
- TRASA TEPLOVODU

Před začátkem zemních prací je nutné vytyčit všechny inženýrské sítě dle vyjádření, od přímých správců sítí. Odměřování sítí z výkresové dokumentace pro realizaci je zakázané.

SO 404

VEDOUCÍ ÚDI	VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. M. PERNICA	ING. P.KNESL	Zdeněk Dvořák	Zdeněk Dvořák

Zdeněk Dvořák
Projekce až realizace VO
tel.: 605 702 713, email. dvorak@projekcedvorak.cz
Sídlo: Pod Kaštany 2285/11, 616 00 Brno
Provozovna: Tkalcovská 6a, 602 00 Brno

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	
NÁZEV AKCE: ULICE HVIEZDOSLAVOVA–ÚPRAVA ZASTÁVKY VHD SLATINA, SÍDLIŠTĚ	
NÁZEV OBJEKTU: SO D 404 PŘÍPOJKA NN PRO ELP JMK	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE ELP KORDIS JMK	

DATUM	DUBEN 2024
FORMÁT	2xA4
STUPEŇ	DUSP+PDPS
MĚŘÍTKO	–
Č.ZAKÁZKY	901
ČÍSLO PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU	02