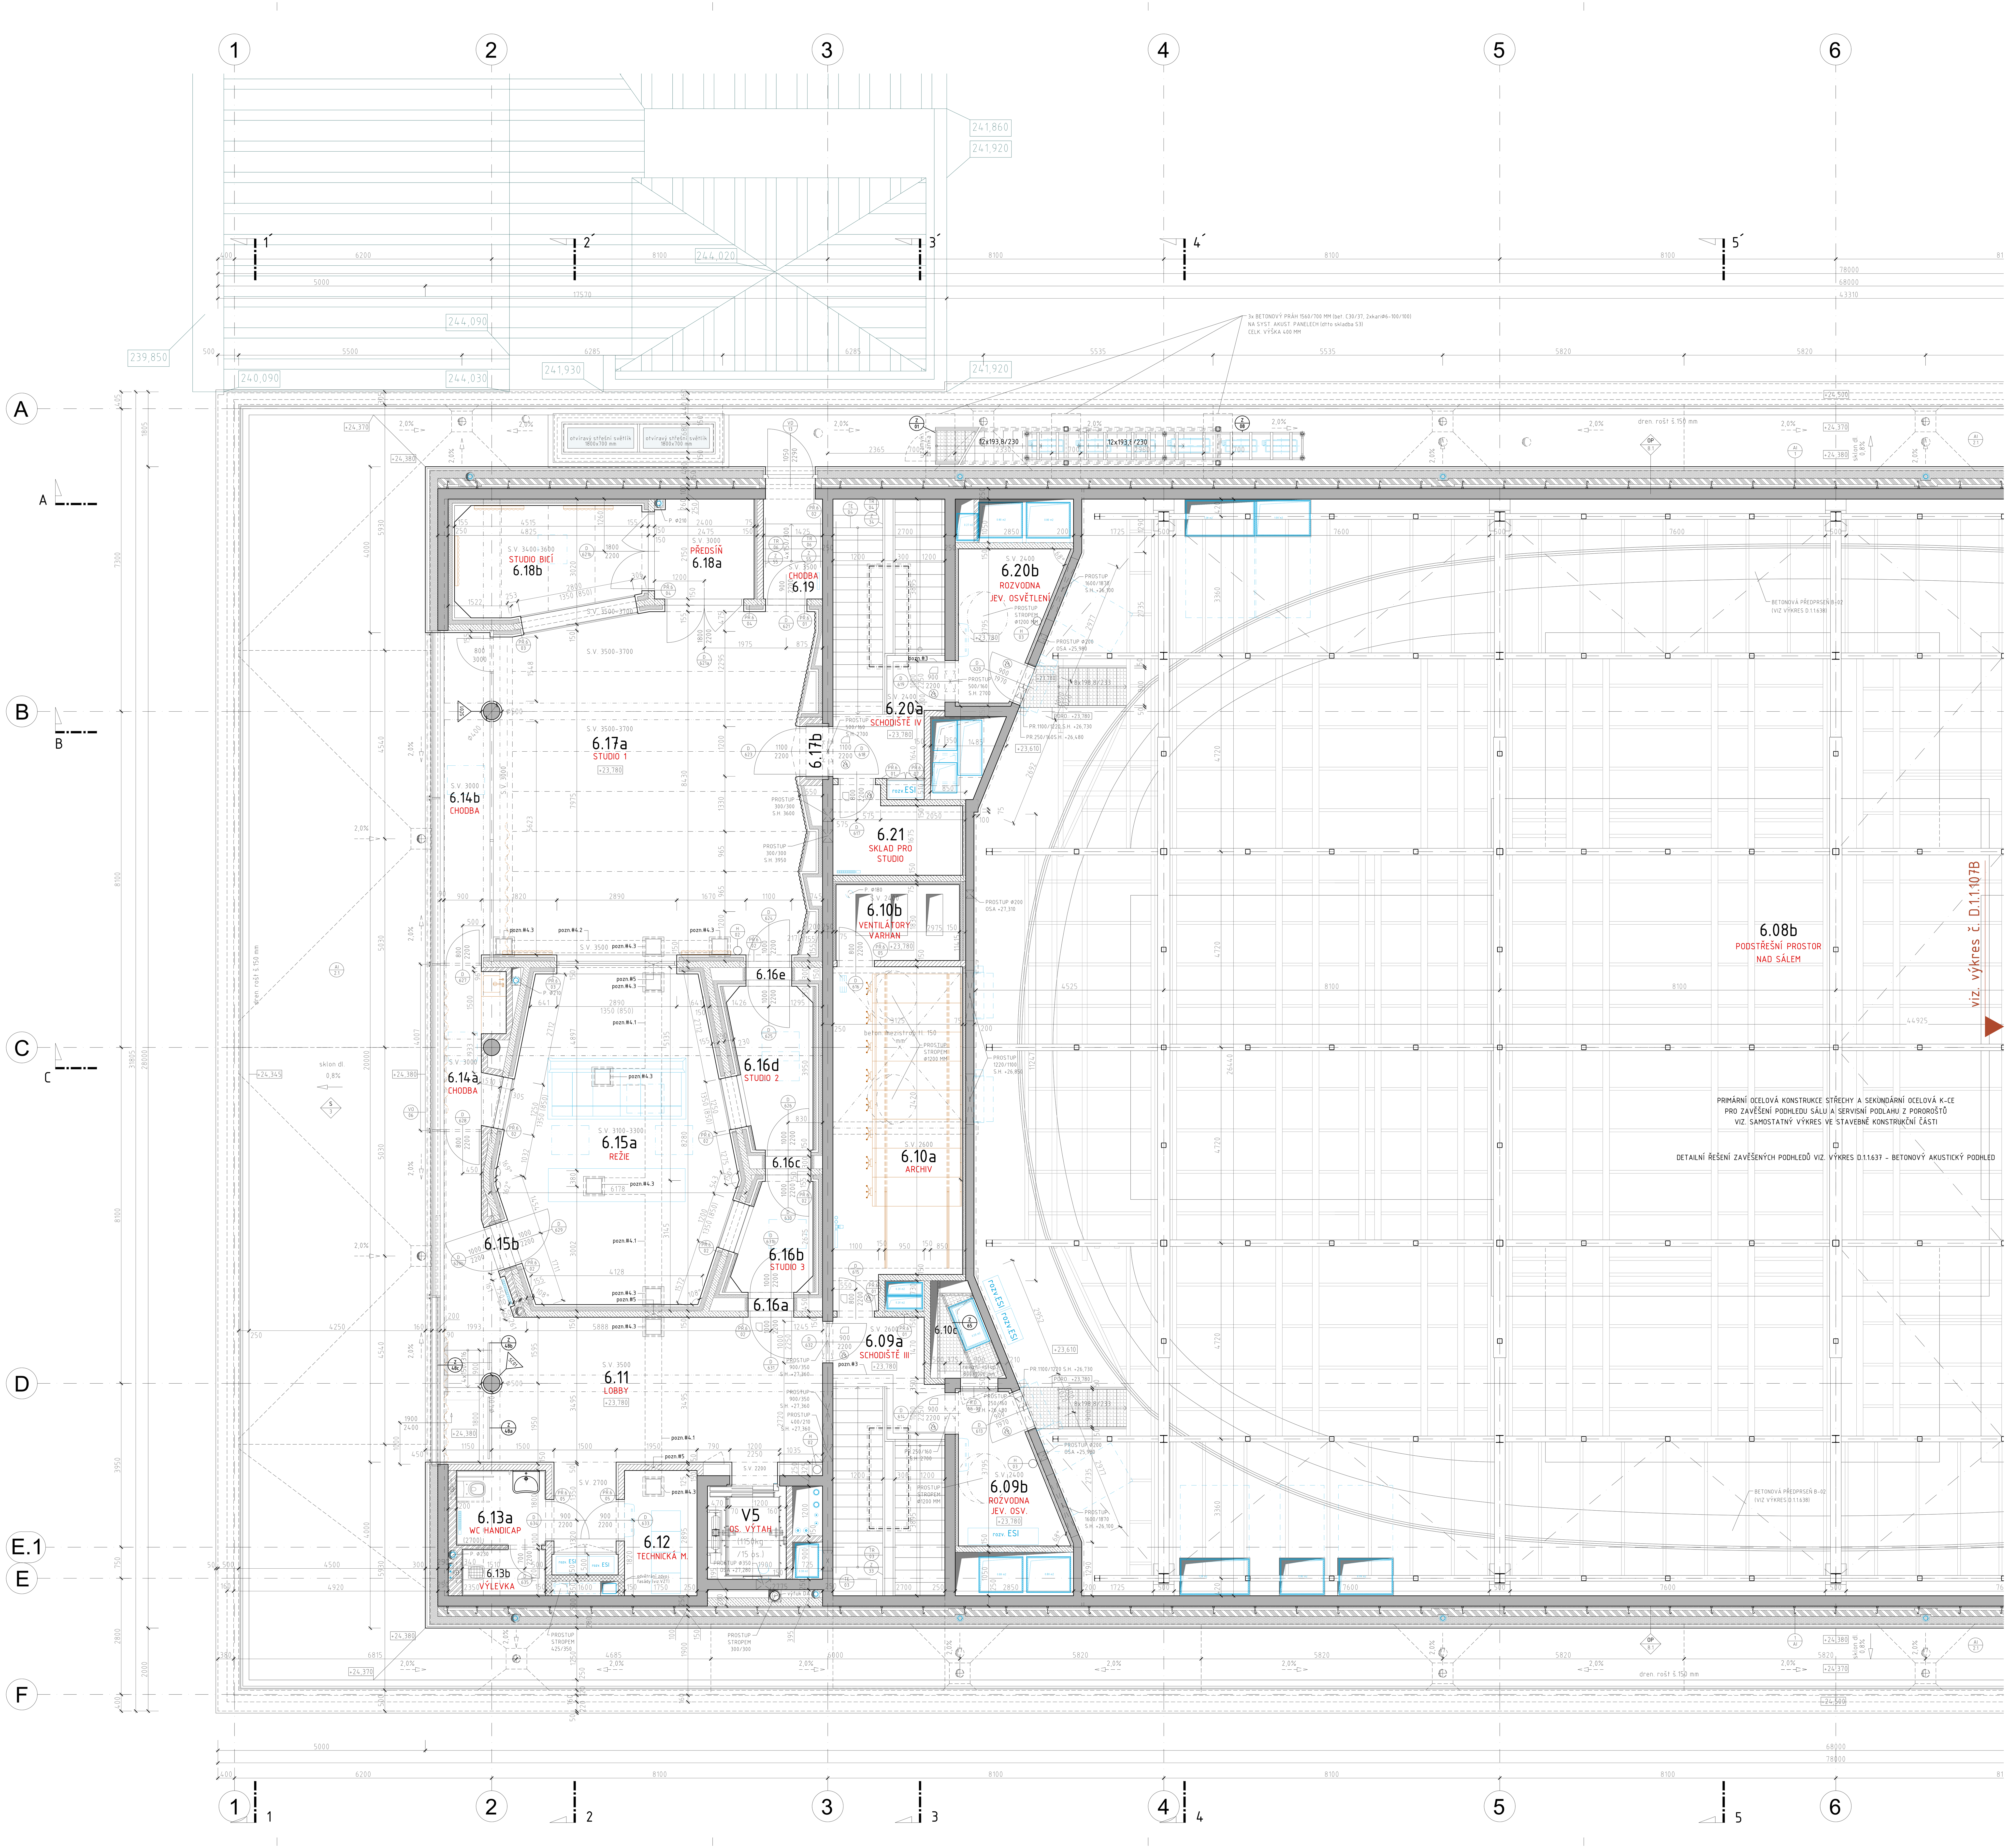

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 6NP

OZNAČENÍ	POPIS	PLOCHA (m²)	PODLAHA OZN.	PODLAHA POVRCH	SOKL (v mm)	STĚNY P.Ú. *	STĚNY OBKLAD	STROP P.Ú.**	STROP PODHLED	POZNÁMKA
6.01	SCHODIŠTĚ I	14,49	P43, P57	LITÉ TERACO - ČERNÉ	50	PU 10	-	PU 10	SDK + MALBA, SV=2,6M	
6.02a	VIP SALÓNEK	126,10	P30, P3	DŘ. AKUSTICKÁ - TYP D, DL. KAMENNÁ TRAVERTIN	50	SC 01	"OB" DŘEV. DÝHA DUB KOUŘOVÝ	PU 03 PU 11	PERFOROVANÝ SDK, SV=3M	OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; "SC" VIZ VÝPIS PORCH. ÚPRAV
6.02b	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4,71	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 01	-	PU 22	SDK, SV= 2,1M	
6.02c	SKŘÍŇ	1,83	P34	VINYL - STANDARD	-	PU 21	-	PU 22	SDK, SV=2,1M	
6.03	PŘEDSÍŇ VIP SALÓNKU	38,15	P30 P3	DŘ. AKUSTICKÁ - TYP D, DL. KAMENNÁ TRAVERTIN	-	SC 01	"OB" DŘEV. DÝHA DUB KOUŘOVÝ	PU 03 PU 11	PERFOROVANÝ SDK, SV=3M	OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; "SC" VIZ VÝPIS PORCH. ÚPRAV
6.04a	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	2,55	P43	LITÉ TERACO - ČERNÉ	-	PU 10	"K" KAM. OB. TRAVERTIN	PU 08	SDK+MALBA, SV=2,6M	KAMENNÉ OBKLADY VIZ VÝPIS "K"
6.04b	WC ŽENY - KABINY	3,06	P43	LITÉ TERACO - ČERNÉ	-	PU 10	"K" KAM. OB. TRAVERTIN	PU 08	SDK+MALBA, SV=2,6M	KAMENNÉ OBKLADY VIZ VÝPIS "K"
6.05a	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2,62	P43	LITÉ TERACO - ČERNÉ	-	PU 10	"K" KAM. OB. TRAVERTIN	PU 08	SDK+MALBA, SV=2,6M	KAMENNÉ OBKLADY VIZ VÝPIS "K"
6.05b	WC MUŽI - KABINA	1,77	P43	LITÉ TERACO - ČERNÉ	-	PU 10	"K" KAM. OB. TRAVERTIN	PU 08	SDK+MALBA, SV=2,6M	KAMENNÉ OBKLADY VIZ VÝPIS "K"
6.05c	WC MUŽI - PISOÁR, VÝLEVKA	2,38	P43	LITÉ TERACO - ČERNÉ	-	PU 10	"K" KAM. OB. TRAVERTIN	PU 08	SDK+MALBA, SV=2,6M	KAMENNÉ OBKLADY VIZ VÝPIS "K"
6.06	SKŘÍŇ	0,85	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 21	-	PU 22	SDK, SV= 2,6M	
6.07	SCHODIŠTĚ II	11,02	P10	LITÉ TERACO - ČERNÉ	50	PU 10	-	PU 10	SDK+MLABA, SV=2,6M	
6.08a	PODSTŘEŠ. PROSTOR - OCHOZ	250,56	PU20	(pouze nátěr)	50	PU 20	-	PU 20	-	
6.08b	PODSTŘ. PROSTOR NAD SÁLEM	882,39	-	-	50	PU 20	-	PU 20	-	
6.08c	SKLAD ELEKTROÚDRŽBY	8,77	PU20	(pouze nátěr)	50	PU 21	SPEC. AKUSTIC. OBKLAD	PU 22	IZOL. SDK+MALBA, SV=2,4M	
6.08d	CHODBA	2,35	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 22	PERF. AKUSTICKÝ OBKL.	PU 11	IZOL. SDK + MALBA, SV=2,7M	
6.08e	PŘEDSÍŇ	1,15	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 22	-	PU 22	SDK+MLKABA, SV=2,7M	
6.08f	PŘEDSÍŇ	3,53	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 22	PERF. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	IZOL. SDK + MALBA, SV=2,7M	AKUST. OBKLADY VIZ ŶPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.09a	SCHODIŠTĚ III	17,54	P43	LITÉ TERACO - ČERNÉ	50	PU 10	-	PU 10	SDK+MALBA, SV=2,6M	
6.09b	ROZVODNA JEV. OSVĚTLENÍ	7,90	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 22	PERF. AKUSTICKÝ OBKL.	PU 22	PERF. IZOL. SDK+MALBA, SV=2,4M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.10a	ARCHIV	24,66	P60	EPOXIDOVÁ STĚRKA	50	PU 21	PERF. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	IZOL. SDK+MALBA, SV=2,6M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.10b	VENTILÁTORY VARHAN	5,54	P60	EPOXIDOVÁ STĚRKA	50	PU 21	PERF. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	PERFOROVANÝ IZOL. SDK+MALBA, SV=2,4M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.10c	INST. PROSTOR	3,20	-	-	-	PU 20	-	PU 20	-	
6.11	LOBBY	41,92	P31	DŘ. PKNA - MASIV, KAMENNÉ SCHODY A PODESTA	50	PU 09	-	PU 08	SDK+MALBA, SV=3,5M	
6.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,44	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 21	-	PU 22	SDK, SV=2,7M	
6.13a	WC HANDICAP	4,10	P44	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB02 BĚLNIN. OKLAD	PU 03	SDK+MALBA, SV=2,7M	
6.13b	VÝLEVKA	2,25	P44	KERAMICKÁ DL. - ČERNÁ	-	-	OB02 BĚLNIN. OKLAD	PU 03	SDK+MALBA, SV=2,7M	
6.14a	CHODBA	4,55	P31	DŘEVĚNÁ - PRKNA MASIV	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 03	IZOL. SDK+MALBA, SV=3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.14b	CHODBA	8,73	P31	DŘEVĚNÁ - PRKNA MASIV	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 03	IZOL. SDK+MALBA, SV=3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.15a	REŽIE	39,11	P47	KOBEREC	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL.	PU 03 PU 11	PERF. IZOL. SDK+MALBA, SV=3,1-3,3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.15b	PŘEDSÍŇ	0,66	P47	KOBEREC	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	IZOL. SDK, SV=2,3M	IZOL. SDK, SV=2,2M
6.16a	PŘEDSÍŇ	0,66	P47	KOBEREC	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL.	PU 22	IZOL. SDK, SV=2,3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.16b	STUDIO 3	4,48	P47	KOBEREC	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 03 PU 11	PERF.IZOLAČNÍ SDK+MALBA, SV=3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.16c	PŘEDSÍŇ	0,66	P47	KOBEREC	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	IZOL. SDK, SV=2,3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.16d	STUDIO 2	6,84	P47	KOBEREC	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 03 PU 11	PERF.IZOLAČNÍ SDK+MALBA, SV=3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.16e	PŘEDSÍŇ	0,83	P47	KOBEREC	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	IZOL. SDK, SV=2,3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.17a	STUDIO 1	61,82	P30	DŘ. AKUSTICKÁ - TYP E	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 03 PU 11	PERF.IZOLAČNÍ SDK+MALBA, SV=3,4-3,6M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.17b	PŘEDSÍŇ	0,96	P30	DŘ. AKUSTICKÁ - TYP E	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	IZOL. SDK, SV=2,3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.18a	PŘEDSÍŇ	6,29	P30	DŘ. AKUSTICKÁ - TYP E	50	PU 03	IZOL. AKUSTICKÝ OBKL.	PU 03	IZOL. SDK+MALBA, SV=3M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.18b	STUDIO BICÍ	11,45	P30	DŘ. AKUSTICKÁ - TYP E	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 03 PU 11	PERF.IZOLAČNÍ SDK+MALBA, SV=3,4-3,6M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.19	CHODBA	4,03	P44	TERACOVÁ DL. - TMAVÁ	50	PU 03	-	PU 03	SDK+MALBA, SV=3,5M	
6.20a	SCHODIŠTĚ IV	17,96	P43 P57	LITÉ TERACO - ČERNÉ	50	PU 10	-	PU 10	SDK+MALBA, SV=2,4M	
6.20b	ROZVODNA JEV. OSVĚTLENÍ	7,90	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 22	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL.	PU 22	PERF. IZOL. SDK+MALBA, SV=2,4M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
6.21	SKLAD PRO STUDIO	5,90	P22	VINYL - STANDARD	50	PU 03	SPEC. AKUSTICKÝ OBKL	PU 22	IZOL. SDK+MALBA, SV=2,4M	AKUST. OBKLADY VIZ VÝPIS "OB"; PODHLEDY VIZ VÝPIS STAV. KCÍ
V3	EVAKUAČNÍ VÝTAH	4,34	-	-	-	PU 20	-	-		
V5	OSOBNÍ VÝTAH	4,28	-	-	-	PU 20	-	-		
	POZNÁMKA	* = povrchová úprava neobkládané stěny, výška 100 mm nad úroveň nejvyššího podhledu; ** = povrchová úprava stropu v místnostech bez podhledu								

LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - KCE REALIZOVANÉ V 1.ETAPĚ
- OSTATNÍ KCE STÁVAJÍCÍ KCE REALIZOVANÉ V 1.ETAPĚ
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - DOBETONÁVKA STROPU PROPOJENÍ - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY - STROPNÍ PANELY / STROPNÍ DESKY, PŘEKLADY
- KONSTRUKCE ZE ZMONOLITNĚNÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC ZB - VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO Z PLNÝCH BETONOVÝCH CIHEL NA MC 5 MPa
- ZDIVO Z DUTINOVÝCH BETONOVÝCH TVAROVEK NA MC 5,0 MPa
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK
- ZDIVO Z LÍCOVÝCH KERAMICKÝCH CIHEL
- KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉ - PŘÍČKY, PŘEDSAZENÉ STĚNY, ŠACHTOVÉ STĚNY - VIZ. SAMOSTATNÉ SKLADBY SDK KCÍ
- MONOLITICKÝ BETON PROSTÝ / LEHČENÝ
- TEPELNÁ A AKUSTICKÁ IZOLACE - VIZ. SAMOSTATNÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH STAV. KONSTRUKCÍ
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY

STAVEBNÍ POZNÁMKY:

- pozn.#1 PROSTOR PŘEDSÍNĚ NAD PODHLEDEM UZAVŘÍT SDK PŘÍČKOU AŽ PO STŘECHU
- pozn.#2 ZACHOVAT VOLNÝ PŘÍSTUP K POHONŮM KLAPEK SOZ
- pozn.#3 JALOVÝ A VÝSTUPNÍ STUPEŇ Z TERACOVÉHO PREFABRIKÁTU
- pozn.#4.1 PODLAHOVÝ INSTALAČNÍ KANÁL Š.400 MM (dod. PROFESE SLP) POD VRSTVOU KROČ. IZOLACE (viz. SMĚRNÝ DETAIL ZABUDOVÁNÍ KANÁLU)
- pozn.#4.2 D T T O Š.300 MM
- pozn.#4.3 PODLAHOVÁ INSTALAČNÍ KRABICE (dod. PROFESE SLP)
- pozn.#5 PODLAHOVÝ INST. KANÁL V MÍSTĚ PŘÍČKY PŘERUŠEN AKUSTICKOU (PROTIPOŽÁRNÍ) KABELOVOU PROSTUPKOU
- pozn.#6 PŘI BETONÁŽI STĚNY VYNECHAT PROHLUBEŇ PRO PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO VČ. PROPOJENÍ DO ŠACHTY DLE DISPOZICE DODAVATELE VÝTAHU

GRAFICKÉ ZNAČENÍ ODKAZŮ:

- ODKAZ NA ŘEMESLNÝ TYPOVÝ NEBO ATYPICKÝ VÝROBEK
- ODKAZ NA SKLADBU KONSTRUKCE
- ODKAZ SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU

OBECNÉ POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JSOU VÝKRESY DETAILŮ, JEJICHŽ PLATNOST JE NADŘAZENA PROVÁDĚCÍM VÝKRESŮM V MĚŘÍTKU 1:50, 1:100 !
- TENTO VÝKRES PDPS NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY !
- PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI ŽB STĚNAMI A STROPY JSOU SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ A JSOU ZOBRAZENY ROVNĚŽ NA VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ PSV JE NUTNO V RÁMCI VÝR. DOKUMENTACE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- ODSTÍNY VEŠKERÝCH BAREVNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV MUSÍ ODSOUHLASIT AUTORSKÝ DOZOR DLE REÁLNÝCH VZORKŮ PROVEDENÝCH A PŘEDLOŽENÝCH GD.
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY JE NUTNÉ DO DOBY JEJICH ZAKRYTÍ CHRÁNIT PŘED ATMOSFERICKOU I TECHNOLOGICKOU VLHKOSTÍ
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- ROHY A UKONČENÍ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ OBKLADOVÝCH LIŠT, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- SPÁROŘEZ BĚŽNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB BUDE VŽDY VYCHÁZET ZE STŘEDU MÍSTNOSTI, NENÍ-LI V PROJEKTU INTERIÉRU URČENO JINAK
- PODLAHOVÉ SOKLY NENULOVÉ TLOUŠŤKY NA OMÍTANÝCH NEBO SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VŽDY ZAPUŠTĚNY DO ČISTÉHO LÍCE STĚNY
- REÁLNÉ ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM PŘÍMO NA STAVBĚ
- DROBNÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI PRO ROZVODY TZB DO PRŮMĚRU 150 MM BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V KOORDINACI S OSTATNÍMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PD JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD A TDI.

A | B

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,300 m n.m.
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ : (viz. licenční smlouva ze dne 30.11. 2016)

AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAVLAS	Mgr.akad.arch. PAVEL JOBA

PROJEKTANT :
SPOLEČNOST "ATELIÉR BRNO & SPOL."
zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a jejího dodatku č.1.

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing.arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘIKRYL
KONTROLA :

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 829, fax 541 243 831
E - mail : info @ atelierbrno.cz
http://www. hrusa-atelierbrno.cz
IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

KLIENT ZAKÁZKY :
BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno

INVESTOR ZAKÁZKY :
BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánské náměstí 196/1
601 67 Brno

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBJEKT : SO 01.1 SPODNÍ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) :
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENT (VÝKRES) : PŮDORYS 6. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - část A

DATUM	10 / 2021
ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
FORMÁT	18xA4
MĚŘÍTKO	1 : 50
KÓD DOKUMENTACE	D.1.1
FÁZE	DPS
Č. VÝKRESU / REVIZE	D.1.1.107A
PARÉ	